


Schemat włączenia do istniejącej sieci wodociągowej

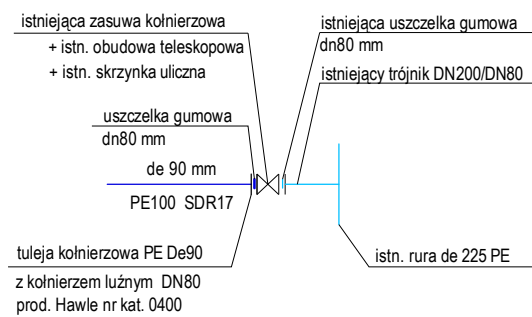

### UWAGI I OZNACZENIA:

1. Sieć i przyłącze wody zimnej wykonać z rur PEHD.
2. Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 0,15m.
3. Przewody obsypać warstwą piasku gr. 0,15m.
4. Przy zagłębieniu przewodów mniejszym niż 1,40m należy ocieplić je warstwą żużla gr. 0,3m.

- projektowana sieć wodociągowa
- - - projektowane przyłącze wodociągowe
- Z1... istniejąca lub projektowana zasuwa wodociągowa
- W miejsce wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej
- PZ1... punkt załamania na sieci wodociągowej
- HP projektowany nadziemny hydrant p.poż. DN80
- T1... odgańlenie od projektowanej sieci wodociągowej (trójnik)

P.P.I.- 58-304 Wałbrzych, ul. I.Grabowskiej 25/10, tel./fax 74/848-20-4.			
INWESTOR	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 39	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Tunelowej 1a i 7a w Wałbrzychu <b>Sieć wody - Profil od W do PZ5</b>	1:100/100	JS-04
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosława Szewc	671/01/DUW	09.2015r.
SPRAWNIAŁ	inż. Mariusz Nowak	352/00/DI IW	09.2015r.